

Prüfbericht

Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG** wurde am 27.02.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:





- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen.

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

1. Parkplatz
2. Eingang
3. Rezeption
4. Lift
5. Speiseraum
6. Raum
7. Salon
8. WC






Überblick über den Grad der Erfüllung

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	25	25	100%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	77	55	71%
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	46	26	57%
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	97	70	72%

Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien – **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.






Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	-	✓	-	
Teilergebnis: Eingang		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Rezeption		✓	-	✓	-	
Teilergebnis: Zimmer		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Speiseraum		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Tagungsraum		✓	✓	-	-	
Teilergebnis: WC		✓	-	-	-	
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden	Stufe	1	2	1	2	

- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind						
---	--	--	--	--	--	--

Der Parkplatz des Hotel Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG






Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	-	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz außen						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		-		-	Keine vorhanden
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		-		-	

Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.	G2,R2					
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.	G2,R2					
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						
Weg vom Parkplatz zum Eingang						IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				200 cm
Die Länge des Weges beträgt:						38 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	200 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine vorhanden
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Keine vorhanden
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Keine vorhanden
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	Ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1, R2			✓	✓	0 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	0 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von:						
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						Nein






Der Eingang des Hotel Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
		1	2	1	2	
Teilergebnis: Eingang		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Eingangstür 1						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				153 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			153 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	153 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						ohne eigenen






Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG 9/25

						Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			200 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	200 cm x 400 cm
Weg von Eingangstür 1 zu Eingangstür 2						
Wie lang ist der Weg?						2 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				150 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	150 cm
Eingangstür 2						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	95 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			110 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	110 cm x 200 cm

Die Rezeption des Hotel Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Rezeption		✓	-	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
	Rezeption					
Der Kassendurchgang ist mind. 70 cm breit.	G1					Nicht anwendbar
Der Kassendurchgang ist mind. 80 cm breit. (T: 78 cm)	G2					
Der Kassendurchgang ist mind. 90 cm breit. (T: 88 cm)	R1,R2					
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			300 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 160 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		-		-	75 cm - 115 cm, keine Alternative

Die Zimmer des Hotel Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Zimmer		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg von der Rezeption zu Zimmer						
Wie lang ist der Weg?						18 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				160 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	160 cm
Tür 1 (Weg zu Zimmer 39)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			80 cm

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG 12/25

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			-	-	80 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			160 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	160 cm x 150 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwellen
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	
Tür 2 (Weg zu Zimmer 39)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine Rotationstür
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			-	-	80 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			160 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	160 cm x 150 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwellen
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	

Weg von Tür 2 zu Zimmer 39						
Wie lang ist der Weg?						34 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		-	-	-	120 cm
Tür Zimmer 39						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine Rotationstür
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				93 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			93 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	93 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			130 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	130 cm x 160 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2					
Zimmer 39						
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				70 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		-			50 cm

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG 14/25

Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			-	-	50 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		-			50 cm x 135 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			-	-	50 cm x 135 cm
Zimmer/Raum - Bett						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		-			50 cm x 170 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			-	-	50 cm x 170 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		-			Rechts: 40 cm x 170 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			-	-	Rechts: 40 cm x 170 cm Links: 70 cm x 170 cm
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				-	
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						47 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						Nicht vorhanden
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm (T. 0)	G1	✓				93 cm

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG 15/25






Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			93 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	93 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Nein, nach außen
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			180 cm x100 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	180 cm x100 cm
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			rechts 60 cm x 71 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitäräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 60 cm x 71 cm rechts 23 cm x 71 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		-			110 cm x 90 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	110 cm x 90 cm

Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						71 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.	R2				✓	48 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	35 cm (83 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	14 cm (85 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	35 cm (83 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	14 cm (85 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	70 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			90 cm x 80 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	90 cm x 80 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Toleranz 85 cm)	R2				✓	85 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Dusche						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			Ja, stufenlos
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	Ja, stufenlos
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2			-		100 cm x 60 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	100 cm x 60 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	Ja
Haltegriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2				✓	87 cm
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				✓	100 cm
Technik						

Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						nein
---	--	--	--	--	--	------






Der Speiseraum des Hotel Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Speiseraum		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Eingang zum Speiseraum						
Wie lang ist der Weg?						10 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				140 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (Toleranz 145 cm)	G2,R1, R2		-	-	-	140 cm
Tür zum Speiseraum						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine Rotationstür

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG 19/25

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				86 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			86 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			-	-	86 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2			-		90 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	90 cm x 250 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	
Speiseraum						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	95 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2			-	-	Kein Tisch erfüllt diese Anforderungen






Der Tagungsraum des Hotel Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Tagung		✓	✓	-	-	IST-Zustand
Tür Raum						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			130 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	130 cm x 500 cm
Raum						IST-Zustand

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG 21/25

Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				160 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			160 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	160 cm
Sitzbereiche						
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						ja

Das WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Hotel Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Lift zum WC		✓	✓	✓	✓	
Wie lang ist der Weg?						8 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				190 cm

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG 22/25

Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	190 cm
Tür zum WC						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				93 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			93 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	93 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			320 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	320 cm x 250 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
In welche Richtung öffnet die Tür? (Soll: nach außen oder Raumpartür)	G2,R2		-		-	Nach innen
WC für Menschen mit Behinderung						
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Toleranz = 88 x 68 cm)	G2		-			Rechts 70 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen. (Toleranz = 88 x 68 cm)	R1,R2			-	-	Links 16 cm x 70 cm Rechts 70 cm x 79 cm

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG 23/25

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 118 x 118 cm)	G2		-			110 cm x 60 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	110 cm x 60 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz = 44 – 50 cm)	R2				✓	48 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		-		-	nein
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				✓	37 (85)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				✓	10 cm (80 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	37 (85)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				✓	10 cm (80 cm)

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Landhaus Beckmann GmbH & Co.KG 24/25


Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				✓	70 cm
Washbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Toleranz 118 x 118 cm)	G2		-			120 cm x 90 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	120 cm x 90 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Toleranz 85 cm)	R2				✓	80 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	30 cm oder mehr
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		-		-	nein
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur

Fotos:

Eingang



Rezeption

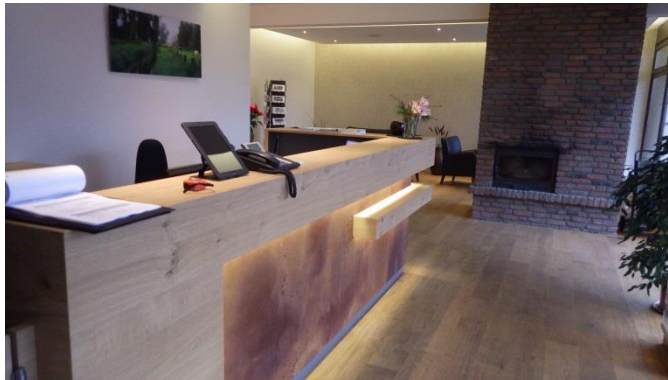

Zimmer



Sanitärraum



Speiseraum



WC

