


---

## Prüfbericht

# Vlaams Arsenaal Restaurant

## Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

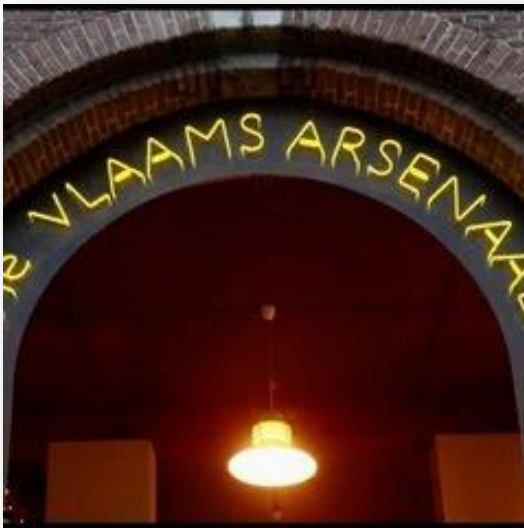

## Prüfergebnis

Das **Vlaams Arsenaal** wurde am 19.12.2013 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**Teilweise barrierefrei** für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:





- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen.

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebes eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

1. Parkplatz
2. Eingang
3. Gastraum
4. WC (öffentlich)






## Überblick über den Grad der Erfüllung

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	<b>Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)</b>	9	9	<b>100%</b>
	<b>Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)</b>	24	18	<b>75%</b>
	<b>Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)</b>	13	9	<b>69%</b>
	<b>Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)</b>	27	20	<b>74%</b>

## Überblick über das Prüfergebnis






Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**. Der Eingang ins Gebäude sowie der Restaurant-/Gastraum erfüllen zudem die Qualitätskriterien **barrierefrei für Rollstuhlnutzer**. Auch wenn das WC formal nicht alle Qualitätsanforderungen der verschiedenen Stufen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit</b> geprüft         </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Parkplatz</b>						<b>Nicht anwendbar</b>
<b>Teilergebnis: Eingang</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Gastraum</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: WC (öffentlich)</b>		✓	-	-	-	
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	






## Der Eingang des Vlaams Arsenaaals

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Eingang</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Eingangstür 1</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				98 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			98 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	98 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			200 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	200 cm x 400 cm

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2					
<b>Eingangstür 2</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	100 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			180 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	180 cm x 250 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2					






## Der Eingang des Vlaams Arsenaaals

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Gasträum</b>						
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Weg von Eingangstür 2 zum Gasträum</b>						
Wie lang ist der Weg?						6 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	120 cm
<b>Gasträum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			120 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	120 cm



Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	16 Tische erfüllen diese Anforderungen

## Das WC (öffentlich) des Vlaams Arsenaaals

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit</b> geprüft         </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: WC (öffentlich)</b>		✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Weg vom Gastraum zum WC (öffentlich)</b>						
Wie lang ist der Weg?						10 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		-	-	-	120 cm

Tür zum WC (öffentlich)						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			230 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	230 cm x 200 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	Schlägt nach innen auf
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				103 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			103 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	103 cm
<b>WC (öffentlich)</b>						
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			Rechts: 45 cm x 66 cm
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	Links: 40 cm x 66 cm Rechts: 45 cm 66 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		-			90 cm x 90 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	90 cm x 90 cm

Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						66 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz)	R2				✓	50 cm
<b>Haltegriffe</b>						
<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	Nicht vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2					
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2					
<b>Haltegriff rechts</b>						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	hochklappbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	27 cm (77 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	8 cm (74 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2					Nicht anwendbar
<b>Waschbecken</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			90 cm x 90 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	90 cm x 90 cm

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für das Vlaams Arsenal Restaurant 12/12**

Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	79 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	einsehbar
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur in einer Höhe von 23 cm

Fotos:

